


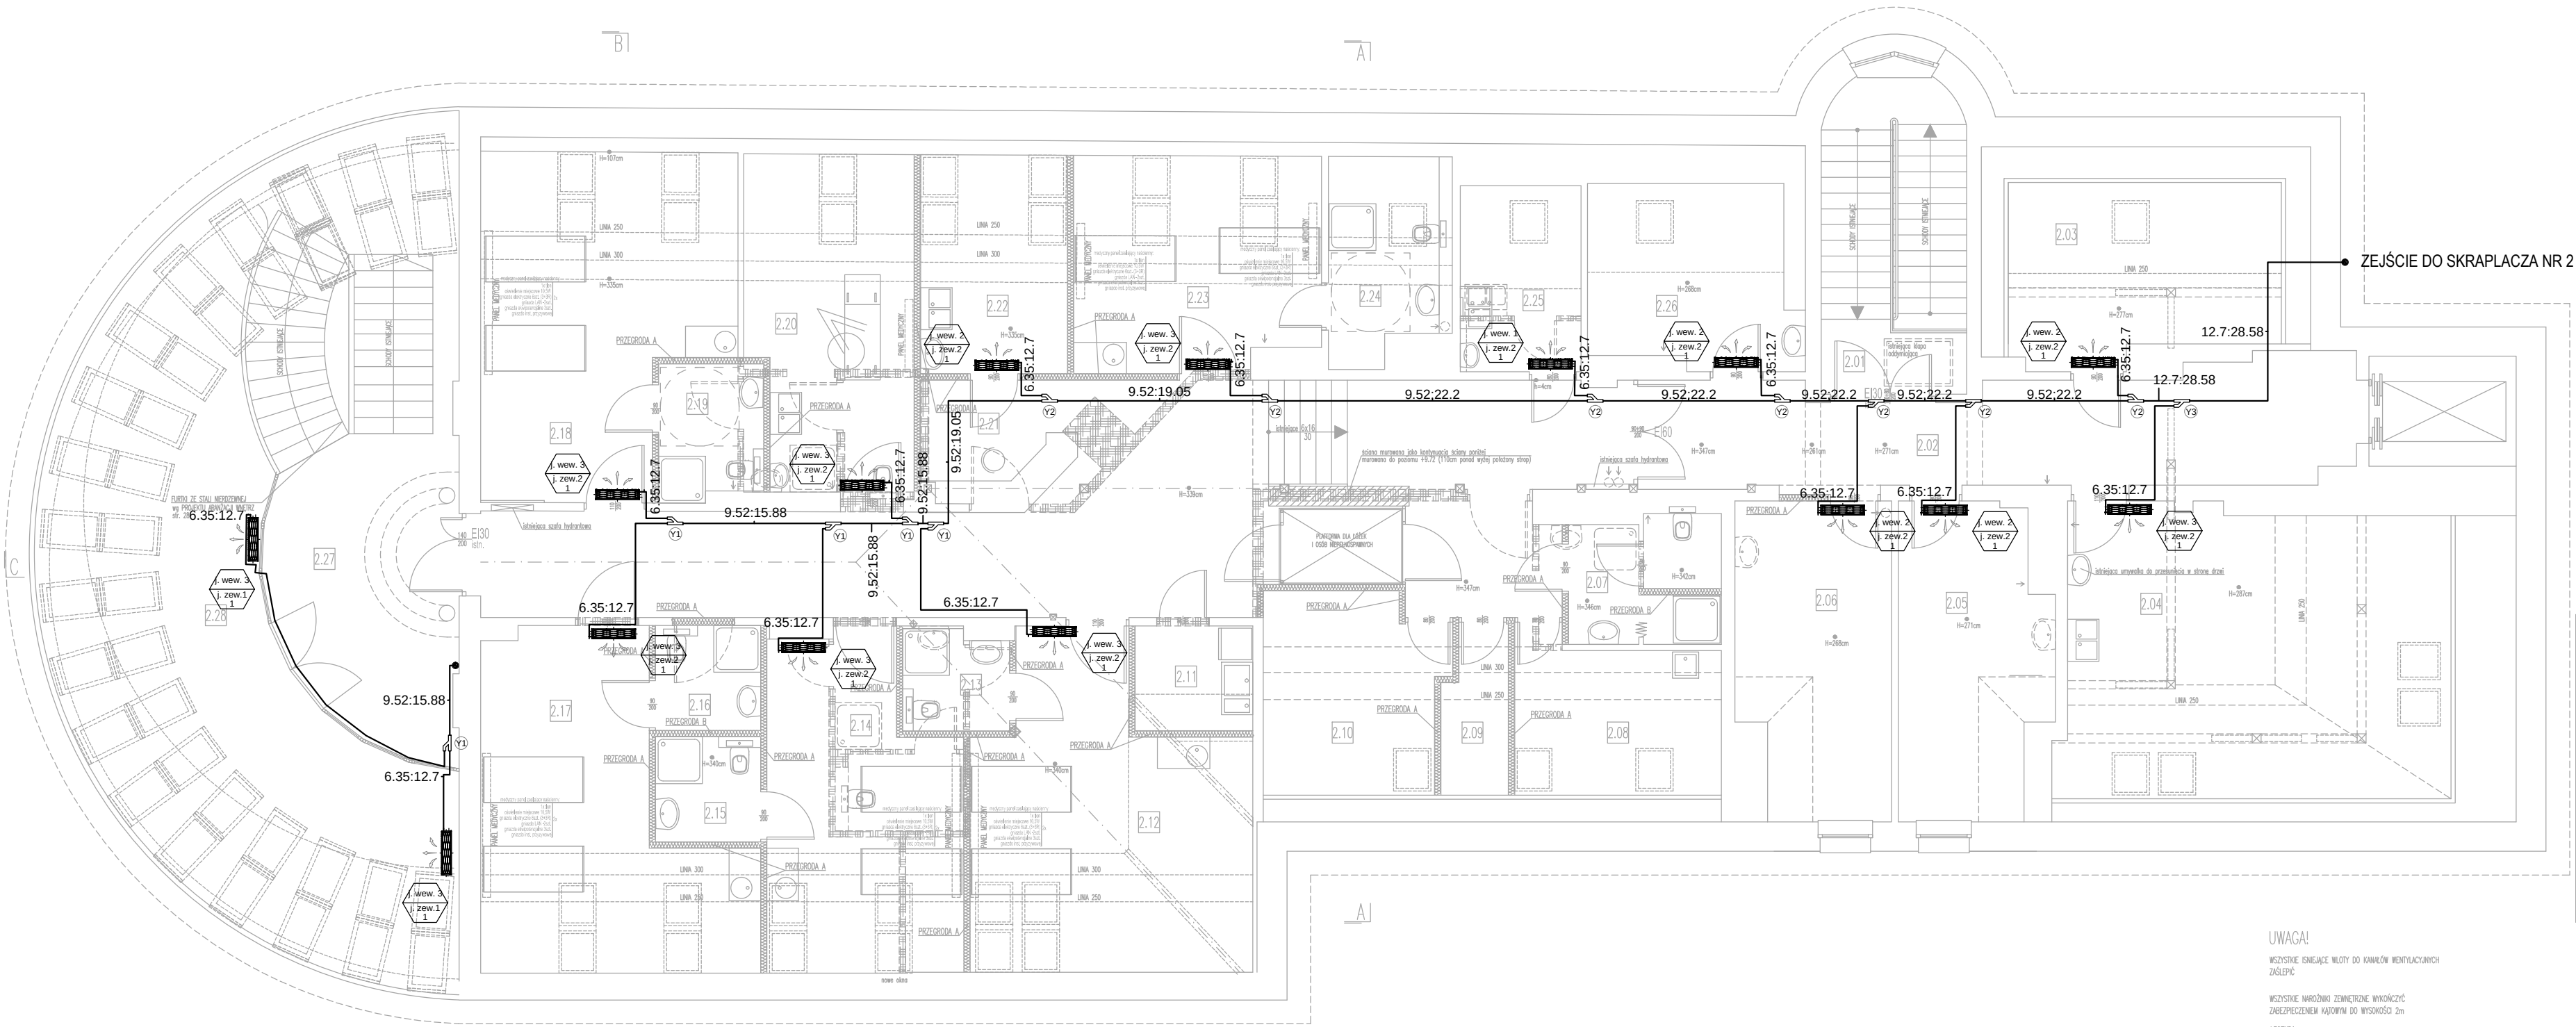

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Przebieg
2.01	Kuchnia	12.7
2.02	Kuchnia	12.7
2.03	Pokoje pielęgniarskie oddziałowe	12.7
2.04	Sala porodu	12.7
2.05	Gabinet ginekologiczny	12.7
2.06	Gabinet ginekologiczny	12.7
2.07	Gabinet ginekologiczny	12.7
2.08	Gabinet ginekologiczny	12.7
2.09	Gabinet ginekologiczny	12.7
2.10	Gabinet ginekologiczny	12.7
2.11	Gabinet ginekologiczny	12.7
2.12	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.13	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.14	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.15	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.16	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.17	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.18	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.19	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.20	Gabinet zabiegowy	12.7
2.21	Punkt pielęgniarski	12.7
2.22	Punkt pielęgniarski	12.7
2.23	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.24	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.25	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.26	Sala chorych 2-osobowa	12.7
2.27	Hol	12.7
2.28	Sala dziennego pobytu	12.7

UWAGA!

Wszystkie istniejące wloty do kanałów wentylacyjnych zaizolować.

Wszystkie narożniki zewnętrzne wykonać zabezpieczeniem kątowym do wysokości 2m.

LEGENDA:	
	SCANY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE SCANY WYKONANE I ZABUDOWANE
	PROJEKTOWANE SCANY W ZABUDOWIE LUB INNEJ WYKONANO
	WYBURZENIA

Jednostka wewnętrzna Multi V																	
Symbol	MODEL	TYP	ILOŚĆ	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA			WYDAJNOŚĆ GRZEWICZA			WENTYLATOR		POBÓR MOCY (kW)		ORUROWANIE (mm)			ZASILANIE
				Btu/h	kW	kcal/h	Btu/h	kW	kcal/h	TYP	PRZEPŁYW(CMM)	Chłodzenie	Ogrzewanie	CIECZ	GAZ	SKROP (ID)	
j. wew. 1	ARNU05GSJC4	Wall Mounted	1	5500	1.60	1400	6100	1.80	1500	Cross Flow Fan	6.8/6.5/5.9	0.01	0.01	6.35	12.7	16	1/220-240/50,1/220/60
j. wew. 2	ARNU07GSJC4	Wall Mounted	8	7500	2.20	1900	8500	2.50	2200	Cross Flow Fan	7.2/6.8/5.9	0.01	0.01	6.35	12.7	16	1/220-240/50,1/220/60
j. wew. 3	ARNU12GSJC4	Wall Mounted	12	12300	3.60	3100	13600	4.00	3400	Cross Flow Fan	8.5/7.8/6.8	0.01	0.01	6.35	12.7	16	1/220-240/50,1/220/60
j. wew. 4	ARNU15GSJC4	Wall Mounted	2	15400	4.50	3900	17100	5.00	4300	Cross Flow Fan	10.5/9.5/6.8	0.02	0.02	6.35	12.7	16	1/220-240/50,1/220/60

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŹYŃSKI ul.Konarska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57						
INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym					
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym					
RZUT PODDASZA. INSTALACJA CHŁODZENIA						
AUTOR:	mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK			SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN:		PODPIS:
				SANTARNA WKP/0244/POOS/05		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ BARNA			SANTARNA WKP/0034/POOS/03		
BRANŻA:	SANTARNA		DATA:	06.2019r.		REV:
				01		SKALA:
				1:100		NR RYS.:
						CH-3