



- UKŁAD ZASILANIA WYMIENNIKA CIEPŁA
1 - WYMIENNIK CIEPŁA - WG. KARTY DOBORU
2 - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915 ½" NASTAWA 2,5bar
3 - NACZYNIĘ WZBIORCZE INSTALACJI GLIKOLU TYP S18 REFLEX
4 - POMPA OBIEGOWA TYP ALPHA 2 25-60 180 GRUNDFOS
5 - POMPA OBIEGOWA TYP ALPHA 2 25-50 180 GRUNDFOS
6 - ZAWÓR KULOWY ZE ŚRUBUNKIEM dn32
7 - FILTR SIATKOWY dn32
8 - ZAWÓR ZWROTNY TYP 601 dn20
9 - TERMOMANOMETR TARCZOWY 0-120°C, P=0-6bar
10 - ZAWÓR REGULACYJNY STAD dn20


PRZYWOŁANE NAZWY WŁASNE SŁUŻĄ DO OKRESLENIA STANDARDU MATERIAŁOWEGO.
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH RÓWNOWAŻNYCH POD WZGLĘDEM
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ

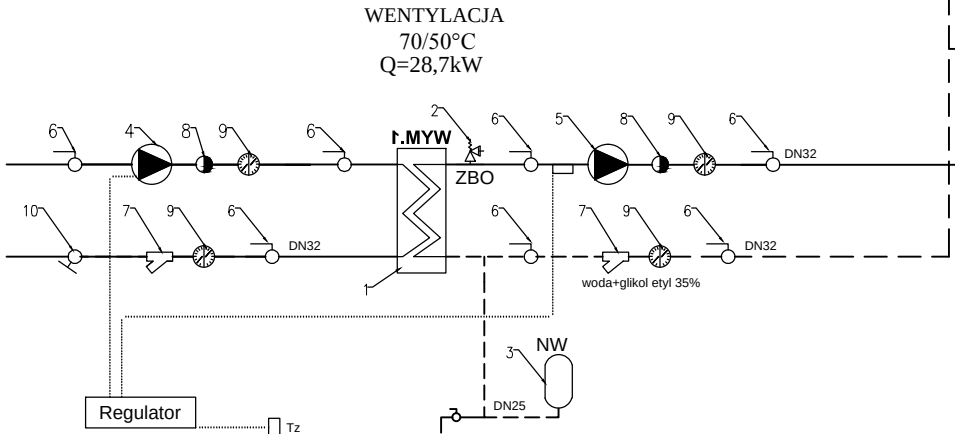

- UKŁAD REGULACYJNY NAGRZEWNICY NW2
1 - POMPA ALPHA2 25-50 180, N=26W, 230V GRUNDFOS
2 - ZAWÓR TRÓJDROGOWY DN15, kvs=2,50 np: CV316 RGA
3 - ZAWÓR REGULACYJNY STAD ODW. DN20 n=2,52
4 - ZAWÓR REGULACYJNY STAD ODW. DN25 n=2,39
5 - PRZEWÓD ELASTYCZNY W OPLOCIE STAŁOWYM MATERIAŁ
304 TB-METALFLEX-M-05 L=0,5m 2xGW 1"
6 - ZAWÓR KULOWY ZE ŚRUBUNKIEM DN25

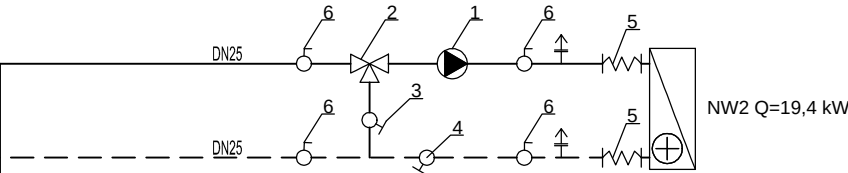

- UKŁAD REGULACYJNY NAGRZEWNICY NW1
1 - POMPA ALPHA2 25-40 180, N=18W, 230V GRUNDFOS
2 - ZAWÓR TRÓJDROGOWY DN15, kvs=1,6 np: CV316 RGA
3 - ZAWÓR REGULACYJNY STAD ODW. DN20 n=2,27
4 - ZAWÓR REGULACYJNY STAD ODW. DN20 n=2,27
5 - PRZEWÓD ELASTYCZNY W OPLOCIE STAŁOWYM MATERIAŁ
304 TB-METALFLEX-M-05 L=0,5m 2xGW 1 "
6 - ZAWÓR KULOWY ZE ŚRUBUNKIEM DN25

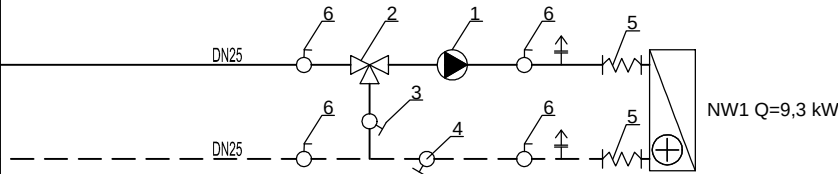

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŻYŃSKI ul.Koninska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57				
INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym			
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym			
SCHEMAT INSTALACJI CT				
AUTOR:	mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
		SANITARNA WKP/0244/P00S/05		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ BARNA	SANITARNA WKP/0034/P00S/03		
BRANŻA:	SANITARNA	DATA:	REV:	SKALA:
		06.2019r.	01	1:100
				NR RYS.: CO-5