


----- KANAŁ KS PROWADZONY POD STROPEM NIŻSZEJ KONDYGNACJI
WW d100 WENTYLACJA WSPOMAGAJĄCA

PIONY ISTNIEJĄCE PODŁĄCZYĆ DO PROJEKTOWANEGO POZIOMU KS W PIWNICY.

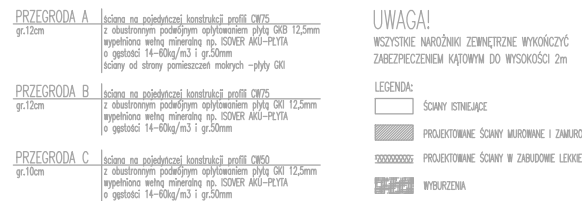

POS	MIEZD POMOCNICZA	POS (wz)
-1,01	KOMINIARZ	1,01
-1,02	KOMINIARZ	1,02
-1,03	KOMINIARZ	1,1
-1,04	WSPOMAGANIA WINDY	1,3
-1,05	WZACZYN RUTEL Z TIEDEM	10,4
-1,06	WZACZYN	38,7
-1,07	WZACZYN	11,5
-1,08	KOMINIARZ	22,6
-1,09	WZACZYN	32,0
-1,10	SKRIPKARNA	4,2
-1,11	WC PERSONELU	1,9
-1,12	WZEL SANITARNY PERSONELU	14,3
-1,13	SKRIPKARNA	2,3
-1,14	SALA GIMNASTYCZNA	39,9
-1,15	SALA GIMNASTYCZNA	31,8
-1,16	KOMINIARZ	10,6
-1,17	SKRIPKARNA	10,7
-1,18	SALA WESKA	7,1
-1,19	WZEL SANITARNY PERSONELU	5,7
-1,20	SALA PORZUTU DZIEDZEG Z ANIEKSEM KUCHEM	47,5
-1,21	WZACZYN	1,4
-1,22	PODZIEMNA	6,3
-1,23	POMOCNICZE POMOCNIKOWE	1,9
-1,24	SALA PORZUTU DZIEDZEG	71,5
-1,25	HOL	33,5
-1,26	WZACZYN	31,5
-1,27	KOTLOWNA	59,4
-1,28	KOTLOWNA	20,1
		49,9

AUTOR:	mgr inż. ANDRZEJ BÓROWCZYK	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
		SANTARNA	WKP/0244/P005/05
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ BARNA	SANTARNA	WKP/0034/P005/03

NR RYS.: WK-1